

S T U D I O
ARDIZZONE DIEGÒ
ELETTROTECNICO
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10 - 24020 Fiorano al Serio (BG)
Tel. 035711020 - Fax 035738703 - Partita IVA 02138300161
www.studioardizzone.it - info@studioardizzone.it



Comune di Palazzolo sull'Oglio

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA XX SETTEMBRE N. 32
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

OGGETTO:

ALLEGATO "DF"
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA QUADRI ELETTRICI



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA QUADRI ELETTRICI

Vengono riportate di seguito le caratteristiche principali e le immagini relative ai quadri elettrici.

QUADRO ELETTRICO Q01

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CARVASAGLIO**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713563**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **17,10 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **17,97 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

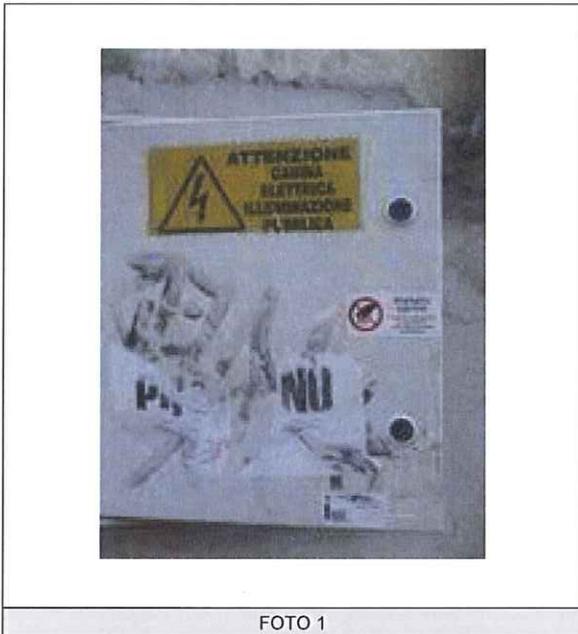


FOTO 1



FOTO 2

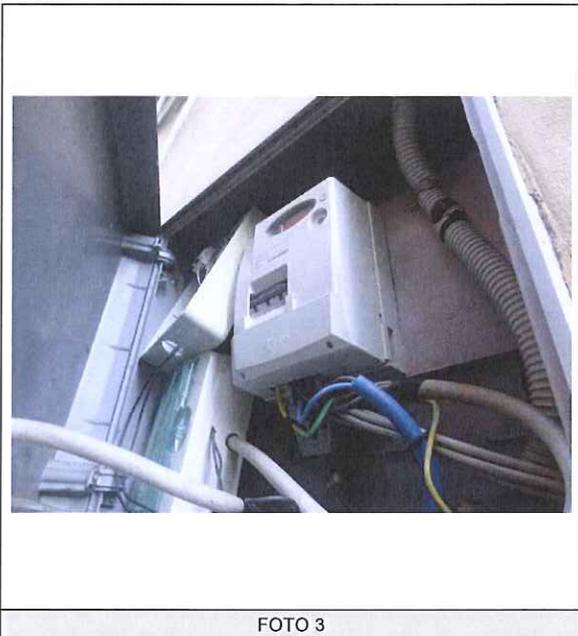


FOTO 3

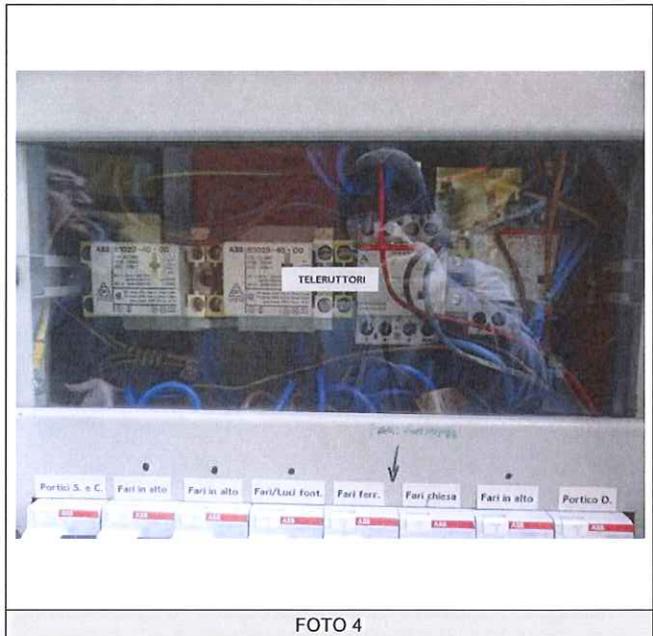


FOTO 4

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione:03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 1 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q02

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA XX SETTEMBRE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713584**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,80 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,80 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

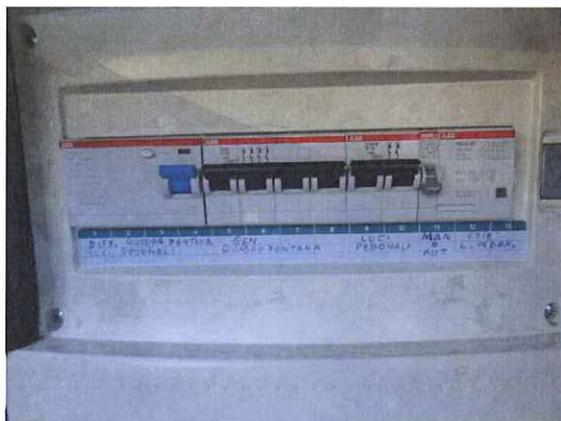


FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 2 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q03

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **PIAZZA DANTE**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4173589**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,70 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,85 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 3 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q04

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **PIAZZA DANTE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713535**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,07 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,08 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 4 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q05

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SS TRINITA'**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713588**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,00 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,01 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O	Rev. n.	Data:	Motivo:
ARDIZZONE DIEGO	00	16/03/2015	Emissione iniziale
ELETTROTECNICO	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
CERTIFICATO ISO 9001:2000	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 5 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q06

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SANT'ALBERTO**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16015271**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,60 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,14 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n. 00	Data: 16/03/2015	Motivo: Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 6 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q07

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA TRENTO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713590**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **7,80 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **8,05 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1

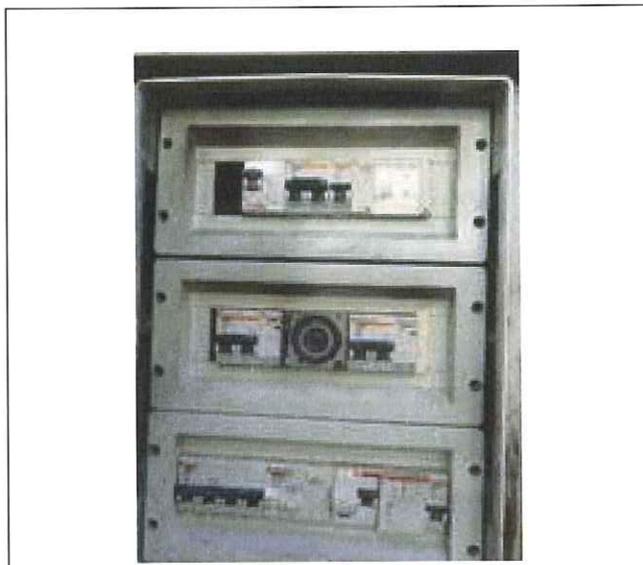


FOTO 2

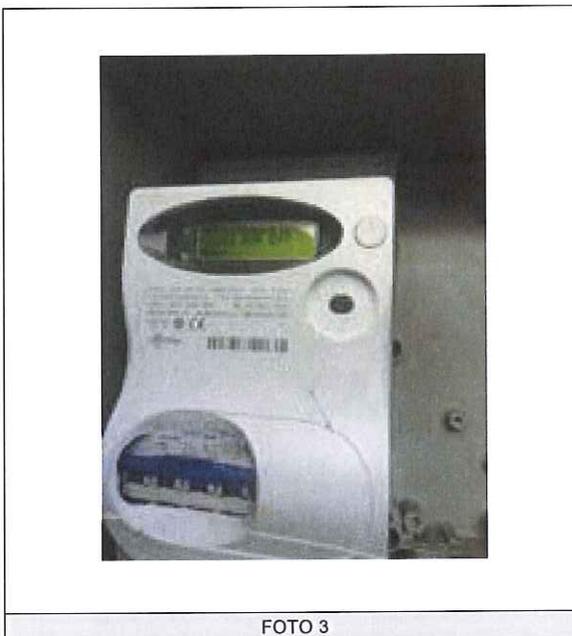


FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q08

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIALE EUROPA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713585**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **10,30 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **11,67 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	00	Data:	16/03/2015	Motivo:	Emissione iniziale
	Commissa: 2491		01		10/06/2015		Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015		02		14/07/2015		Aggiornamento elaborati
	Pagina 8 di 74						



QUADRO ELETTRICO Q09

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VALENA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4711354**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **16,60 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **16,55 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

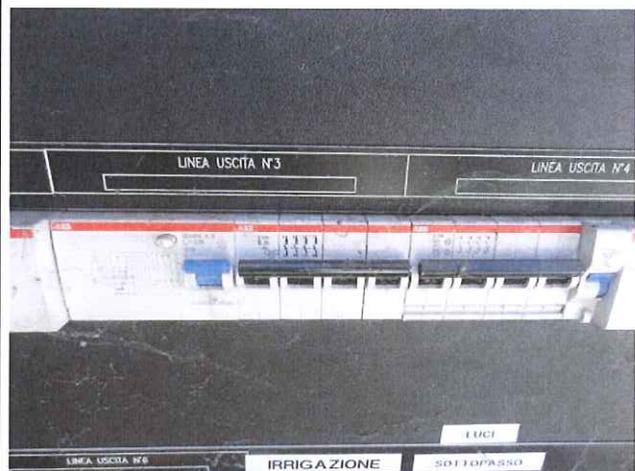


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 9 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q10

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA BORNICO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713587**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,60 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,80 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

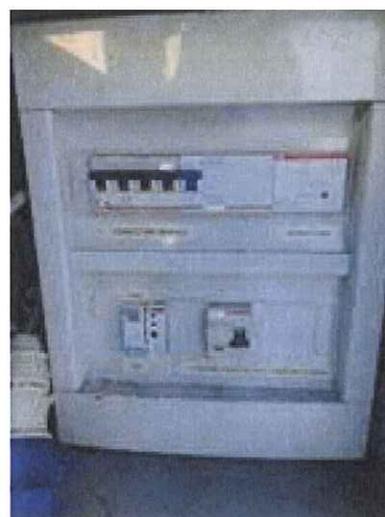


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 10 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q11

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA ZANARDELLI**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **26864645**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,50 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,50 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione:03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 11 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q12

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIALE EUROPA UNITA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713586**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,90 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,54 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 12 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q13

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PEDRALI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713542**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **13,10 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **13,27 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

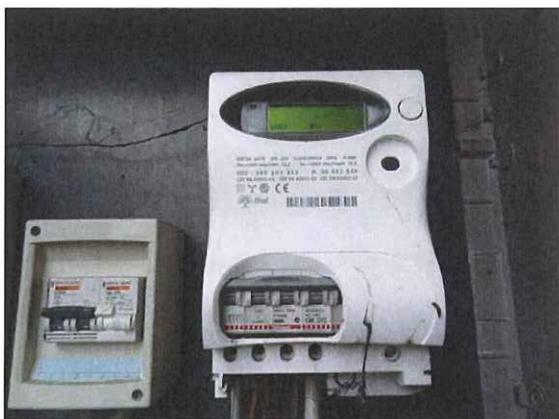


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 13 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q14

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SANT'ALBERTO VAMS**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17923672**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,00 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,22 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

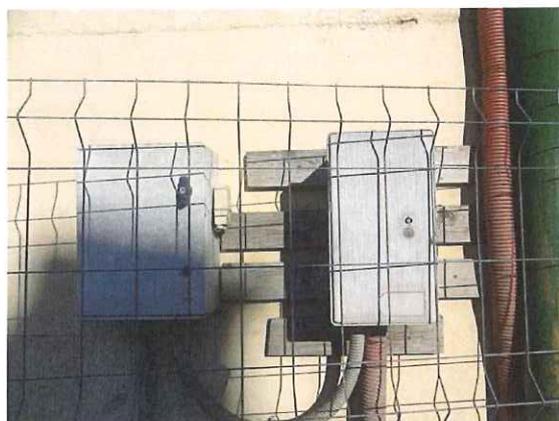


FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 14 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q15

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VICOLO FORNI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819759**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,24 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1

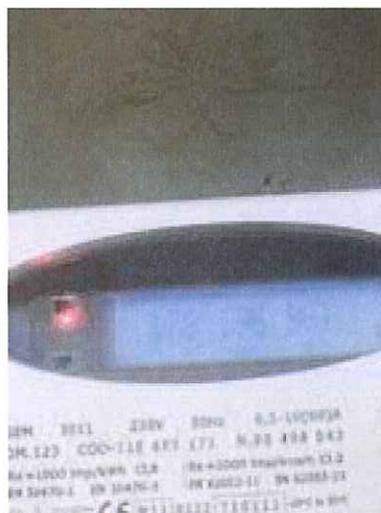


FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 15 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q16

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VICOLO RIVA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819696**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,30 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,24 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 16 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q17

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **PIAZZA INDIPENDENZA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17141162**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,72 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,72 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 17 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q18

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA DOGANE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17747415**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,80 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,89 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

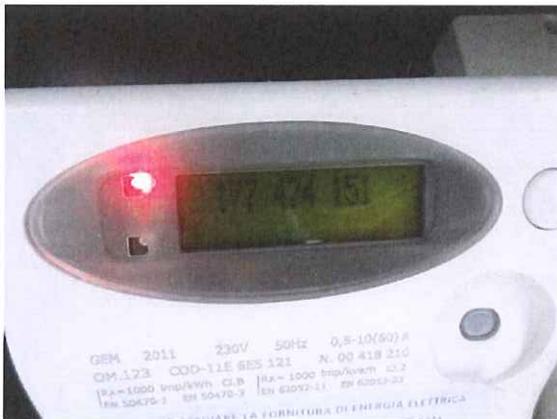


FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q19

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PARISIO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17220586**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **8,10 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **8,13 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 19 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q20

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VENETO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17875597**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,90 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,35 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**




FOTO 1

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 20 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q21

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VERDI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713583**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **5,90 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **5,70 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

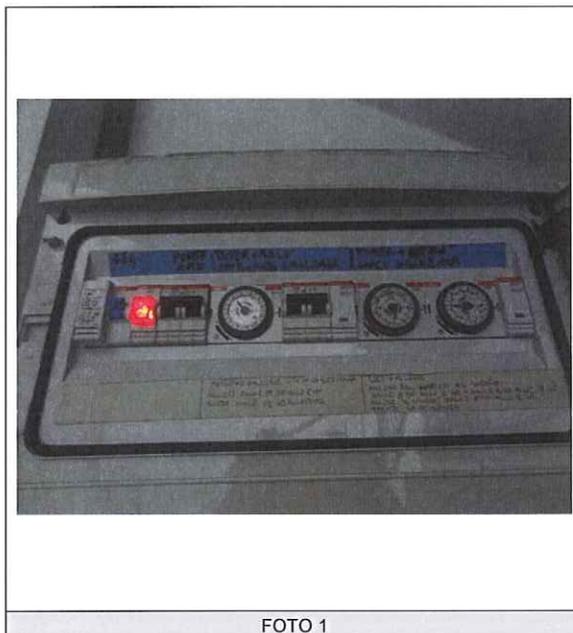

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 21 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q22

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA LEVADELLO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16140096**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **8,90 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **9,29 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 22 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q23

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA OMBONI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17905109**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,30 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,35 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 23 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q24

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VERDI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17873176**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,32 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,32 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491		01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015		02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 24 di 74				



QUADRO ELETTRICO Q25

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VEDRA**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819755**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,80 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,90 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n. 00	Data: 16/03/2015	Motivo: Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 25 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q26

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA GALIGNANI**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16555742**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,80 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,87 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

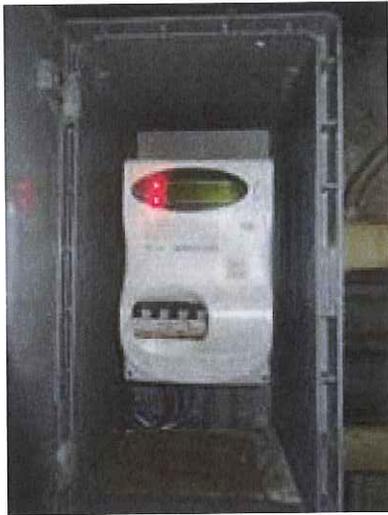


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO <small>CERTIFICATO ISO 9001:2000</small>	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
		02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 26 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q27

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA MALOGNO**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713569**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **9,80 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **9,49 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

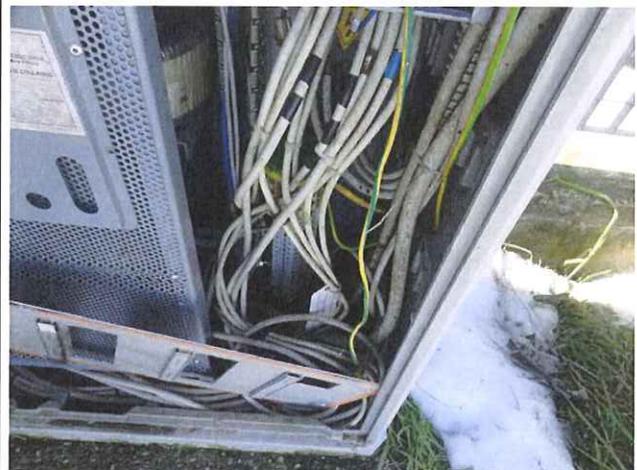


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 27 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q28

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SAN PANCRAZIO**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16522849**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **14,10 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **14,61 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q29

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VEZZOLI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17238392**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,46 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 29 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q30

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIALE EUROPA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16212300**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,11 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**

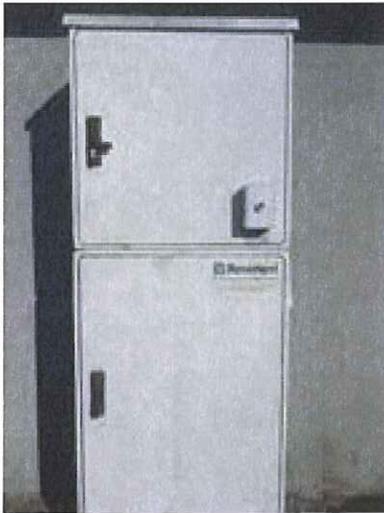


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O	Rev. n.	Data:	Motivo:
ARDIZZONE DIEGO	00	16/03/2015	Emissione iniziale
ELETTROTECNICO	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
CERTIFICATO ISO 9001:2000	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 30 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q31

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA TORINO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819744**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,23 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1

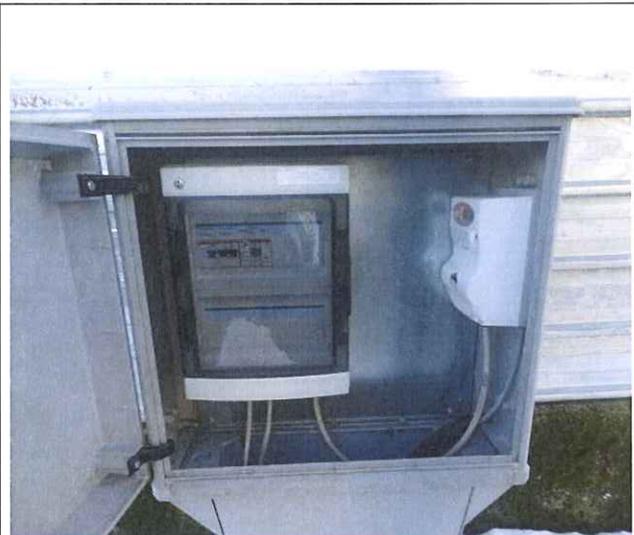


FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 31 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q32

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SS TRINITA'**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16186842**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,80 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,83 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 32 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q33

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA F.LLI MARZOLI**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16152223**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,50 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,45 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

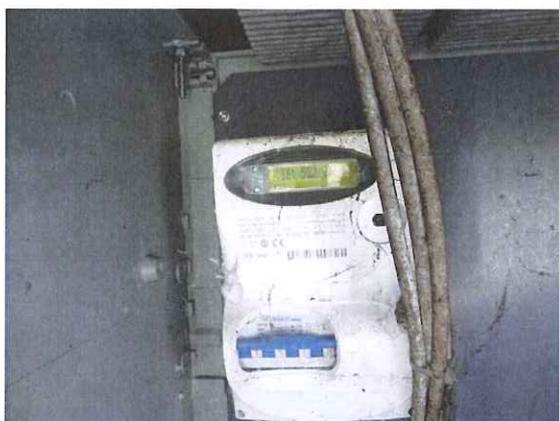


FOTO 3

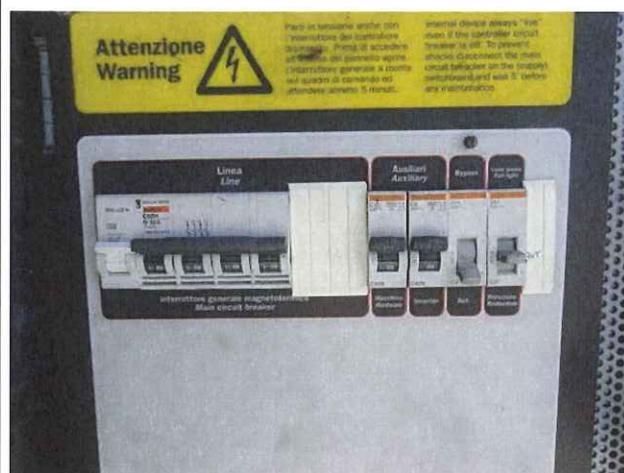


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 33 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q34

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA BOLOGNA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16194859**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,00 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,05 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

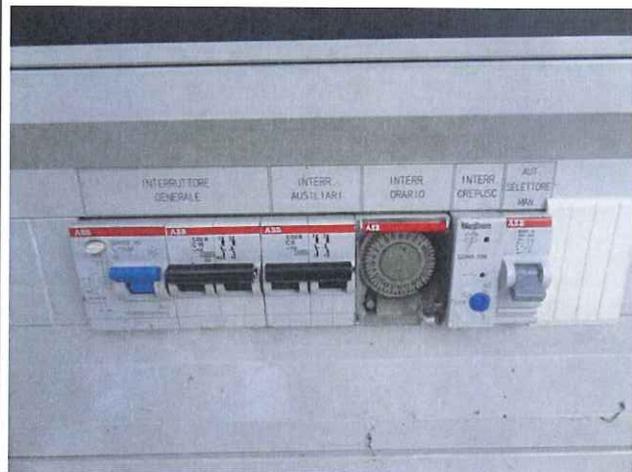


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 34 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q35

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA DEL DOSSO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16615600**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,40 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,70 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 35 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q36

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA GENOVA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16264587**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,70 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,60 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

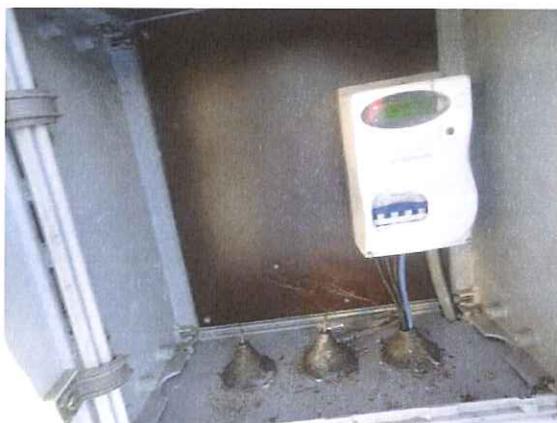


FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q37

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA FIRENZE**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819622**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,20 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,16 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 37 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q38

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PIEMONTE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16067722**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,70 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,83 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2009		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 38 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q39

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CAGLIARI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819735**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,90 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,86 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1

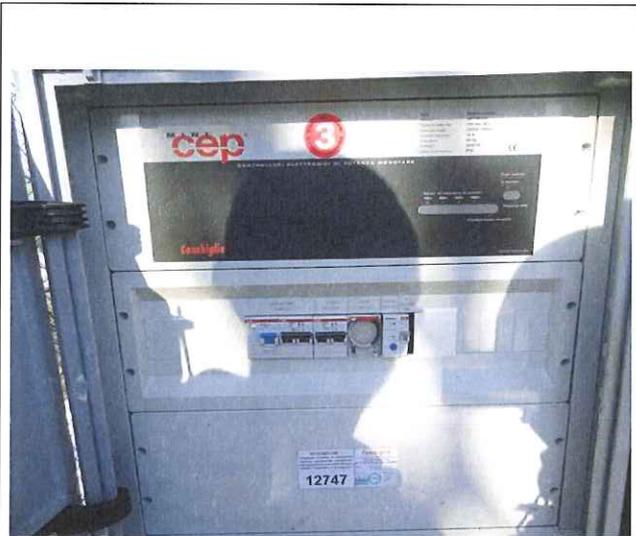


FOTO 2

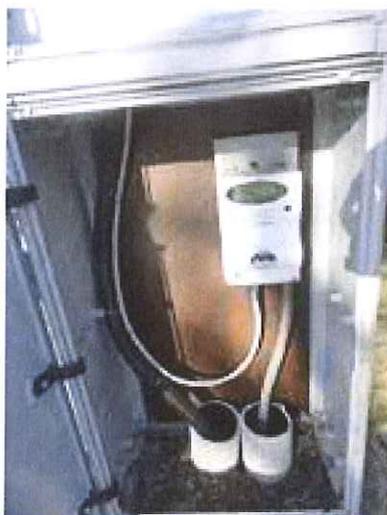


FOTO 3

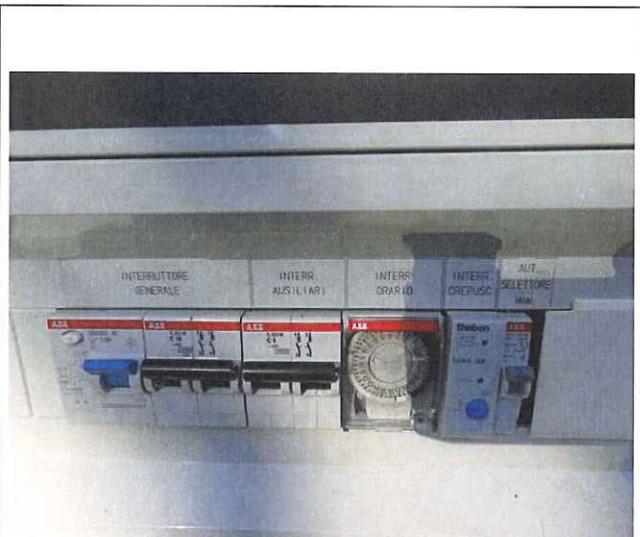


FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q40

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA DELLA SGRAFFIGNA**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16003540**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,60 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,69 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 40 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q41

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CAGLIARI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819676**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,55 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

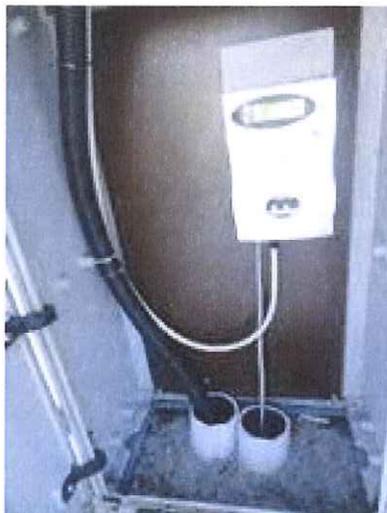


FOTO 3

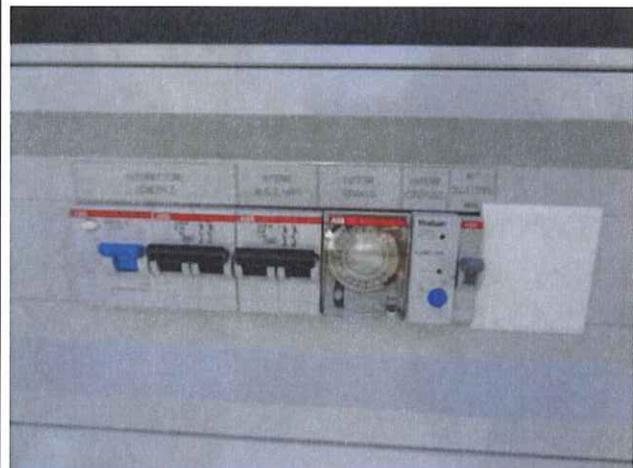


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 41 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q42

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA NIKOLAJEWKA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16069906**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,40 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,55 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1

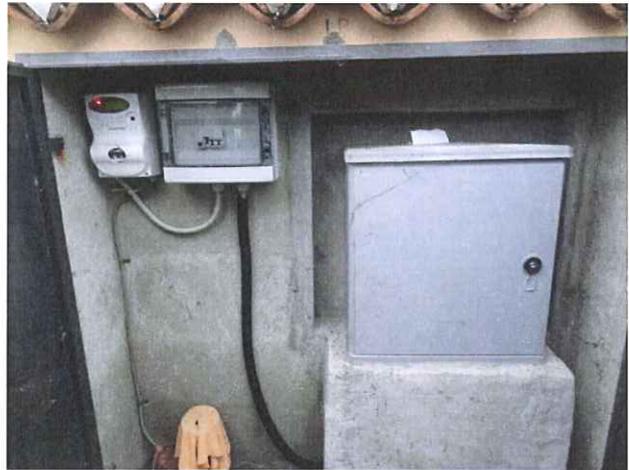


FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 42 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q43

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PONTE FUSIA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713570**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,10 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,20 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O		Rev. n.	Data:	Motivo:
ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 43 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q44

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA ARNO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17291010**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,26 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

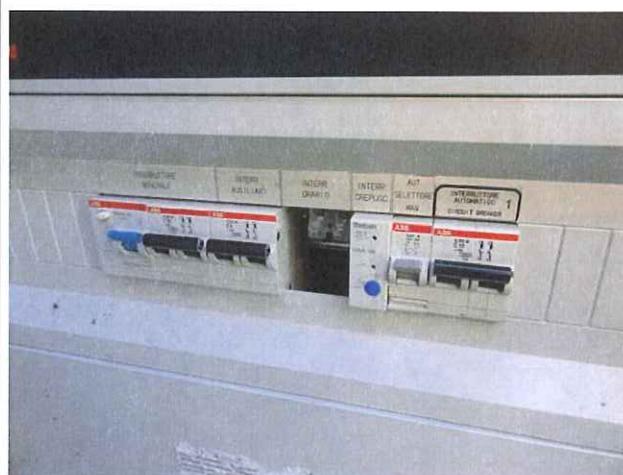


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 44 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q45

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CATTANEO**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17242197**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,80 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,07 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1

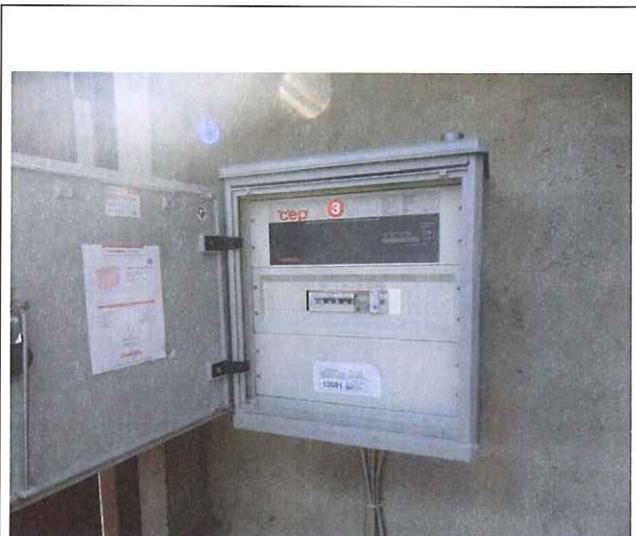


FOTO 2

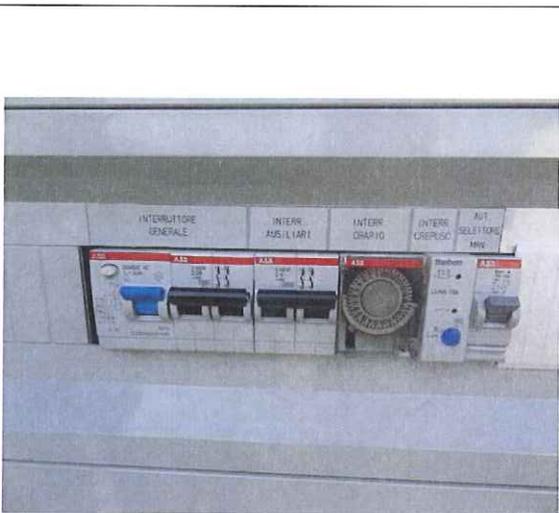


FOTO 3

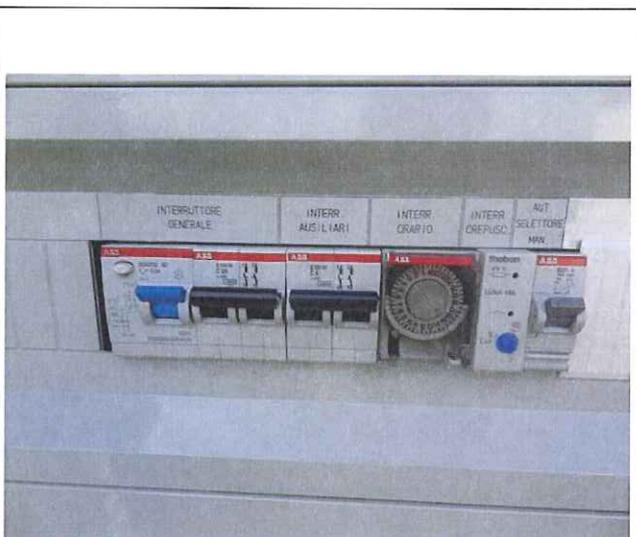


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 45 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q46

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA GORINI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17324262**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,45 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

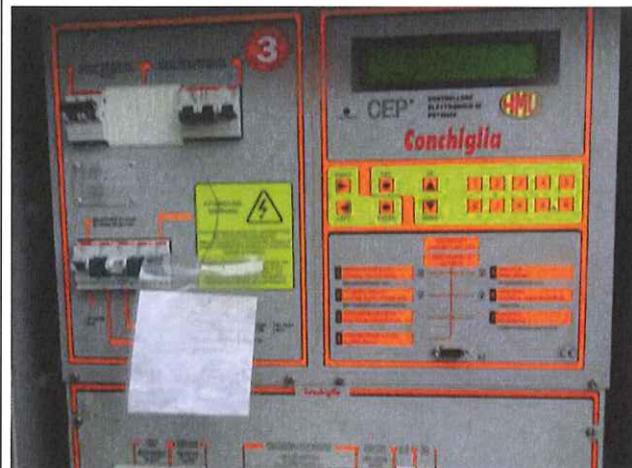


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 46 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



Comune di Palazzolo sull'Oglio

RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

QUADRO ELETTRICO Q47

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PIANTADA**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819741**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **3,30 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **3,45 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

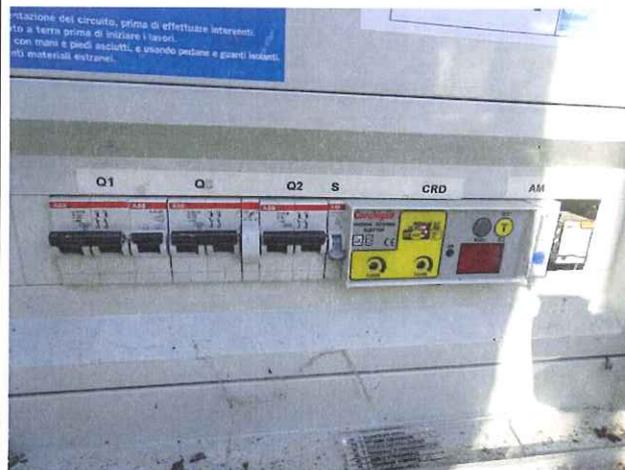


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 47 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q48

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SONDRIO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819751**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,46 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

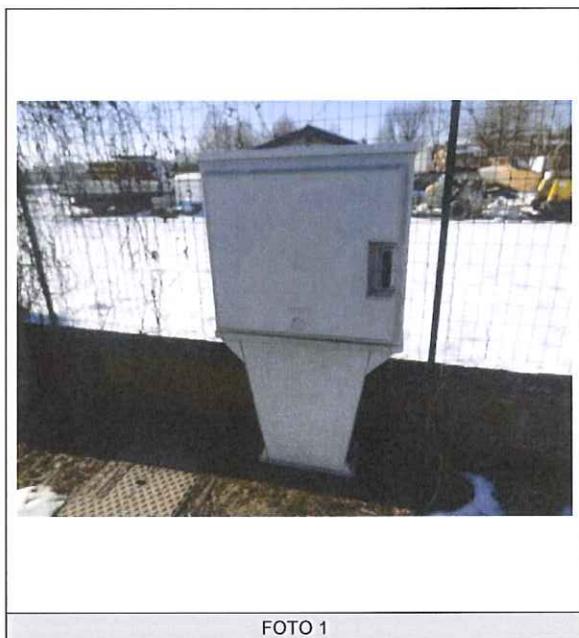


FOTO 1



FOTO 2

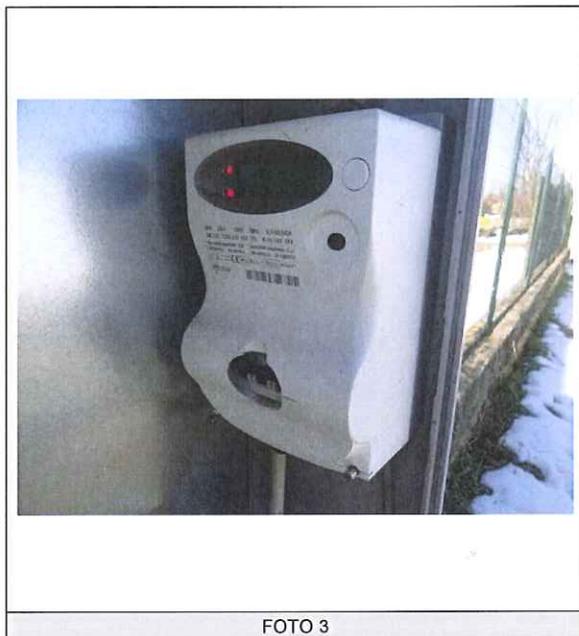


FOTO 3

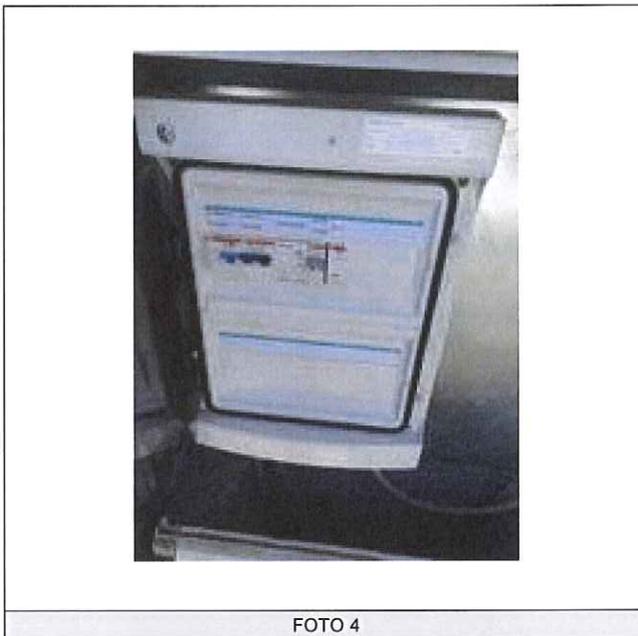


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 48 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q49

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA PRATO**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819749**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,00 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,90 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

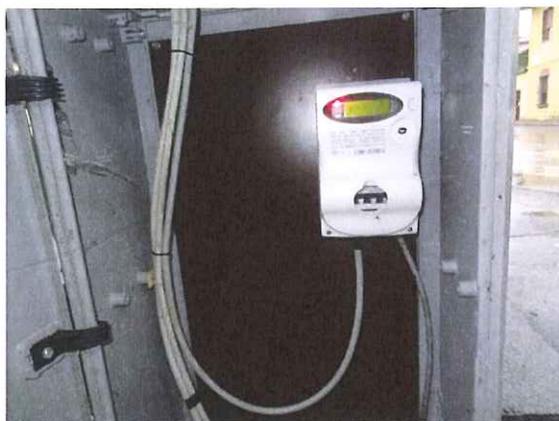


FOTO 3

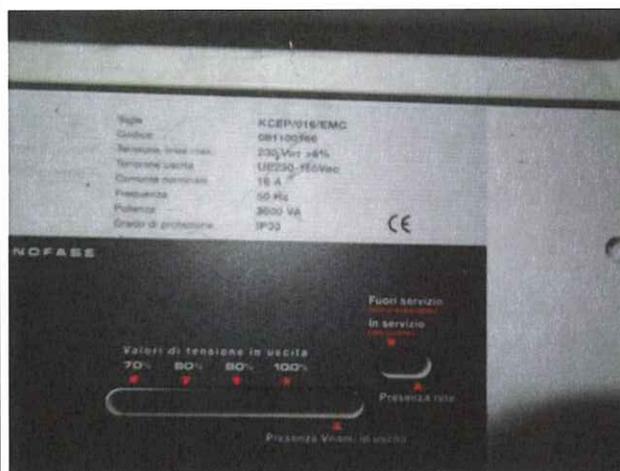


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 49 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q50

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CESARE COSTA**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17169558**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,40 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **4,31 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 50 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q51

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SGRAZZUTI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17881214**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,19 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

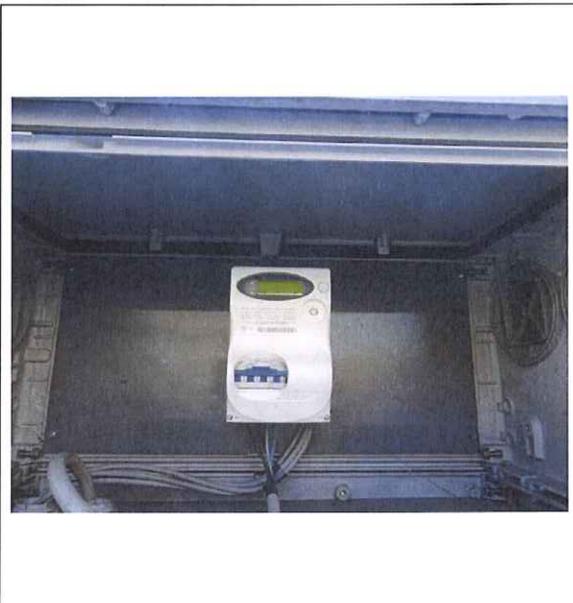


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 51 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q52

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA GARIBALDI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819685**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,39 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

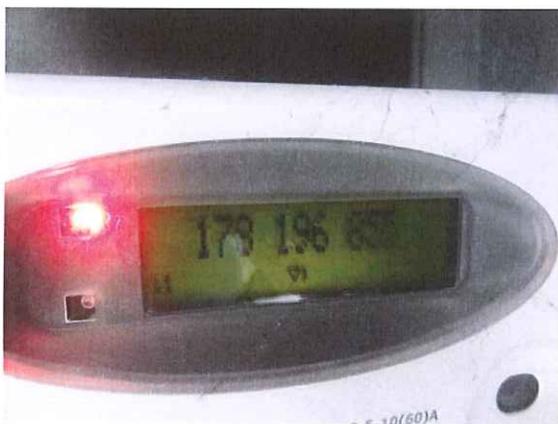


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 52 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q53

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA GAVAZZOLO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17819628**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,80 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,96 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

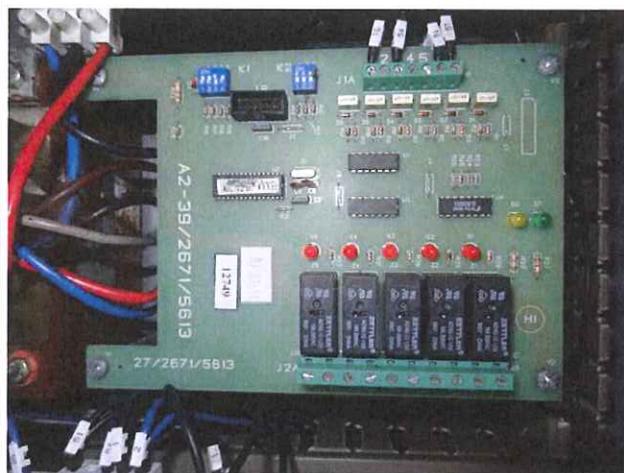


FOTO 4

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 53 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q54

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SAN MICHELE**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17648523**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,40 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,38 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1

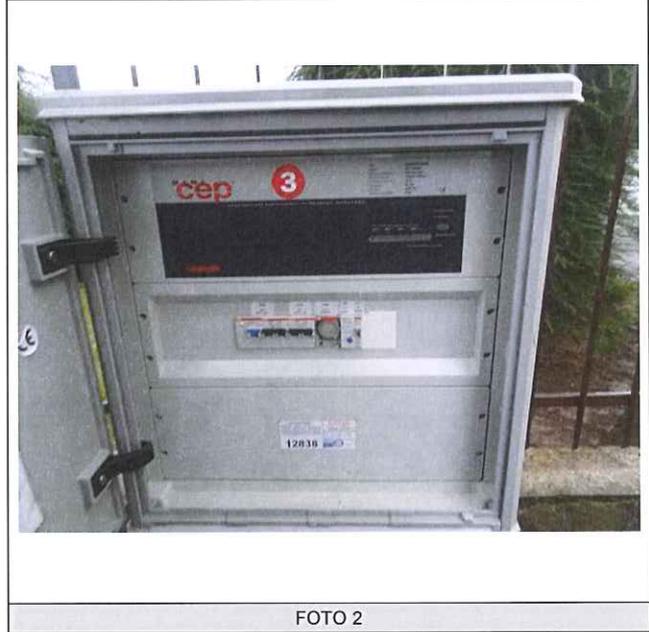


FOTO 2

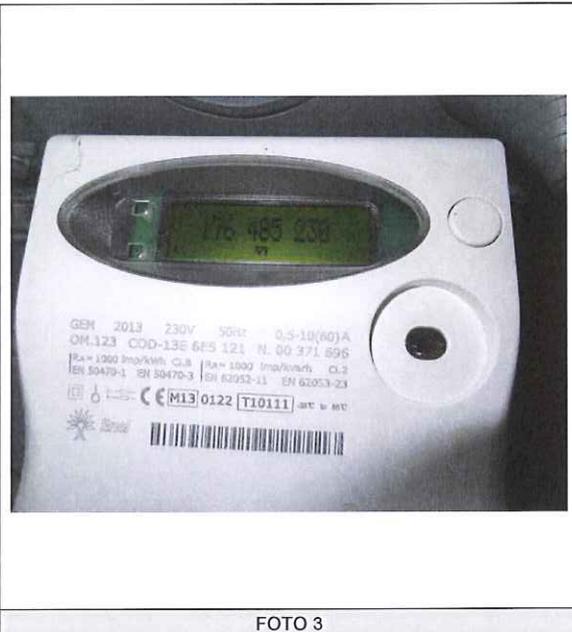


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 54 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q55

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA FERRARIS**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713594**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,86 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,86 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 55 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q56

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VICOLO FOSSETTE**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713593**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,27 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,27 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



QUADRO ELETTRICO Q57

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SGRAZZUTI(PARCO METELLI)**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17235578**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **8,60 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **6,06 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

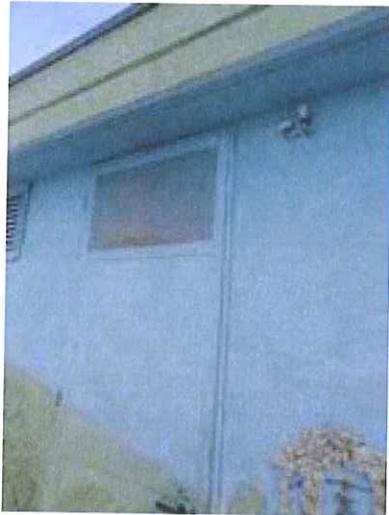


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

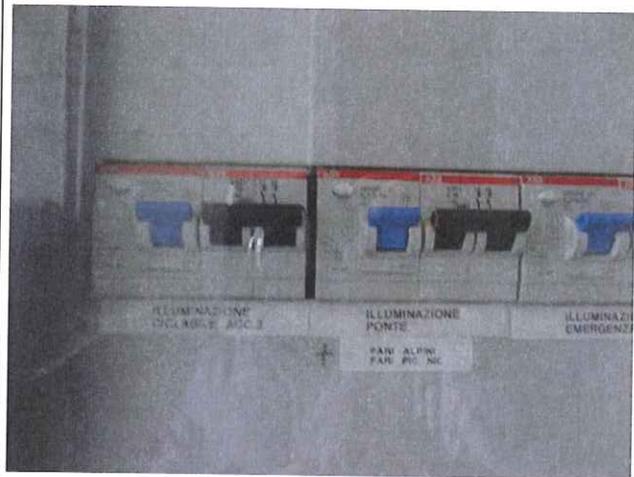


FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 57 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q58

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA XX SETTEMBRE (QUINTO PONTE)**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713584**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,60 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,79 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**

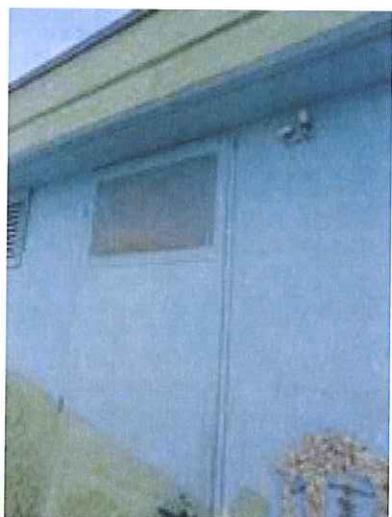


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamenti elaborati
	Pagina 58 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q59

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: -
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: 0
POTENZA LETTA A CONTATORE: 4,40 kW
POTENZA TOTALE INSTALLATA: 4,42 kW
TIPO REGOLAZIONE: CREPUSCOLARE



FOTO 1



FOTO 2

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 59 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q60

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **PIAZZA ROMA(VIA PONTIDA)**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17113390**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **4,50 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **5,00 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commissa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 60 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q63

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA KENNEDY (VIA VEDRA)**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17772916**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,40 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,32 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 61 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q64

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA LEVADELLO (VIA VAL PADANA)**

CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17167511**

POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,40 kW**

POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,39 kW**

TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2

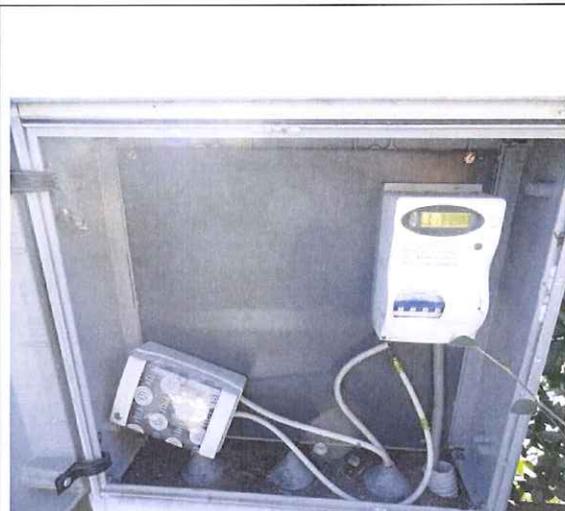


FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O	Rev. n.	Data:	Motivo:	
ARDIZZONE DIEGO	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
ELETTROTECNICO	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
CERTIFICATO ISO 9001:2000	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 62 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q65

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA CALCI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17642248**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,10 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,15 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3






FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 63 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q66

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA SAN PANCRAZIO**
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4713568**
 POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,50 kW**
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,55 kW**
 TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**

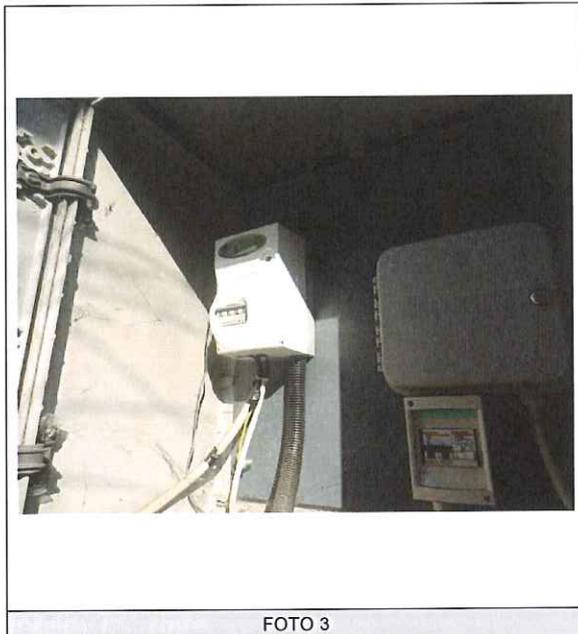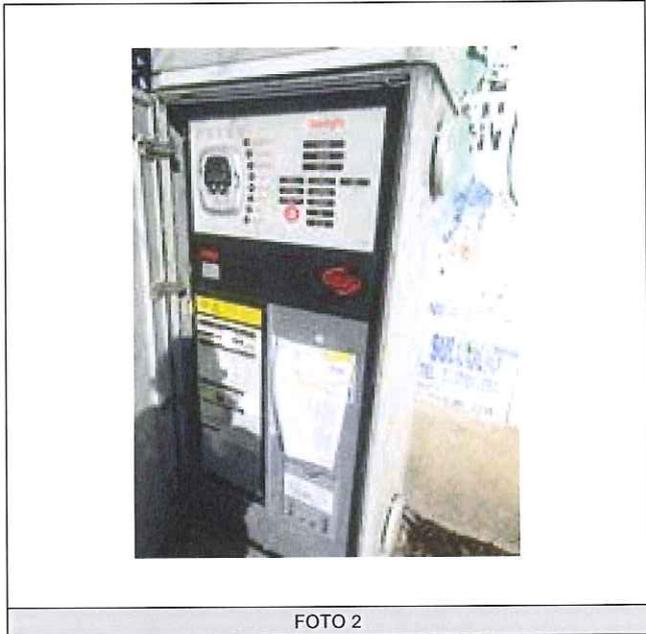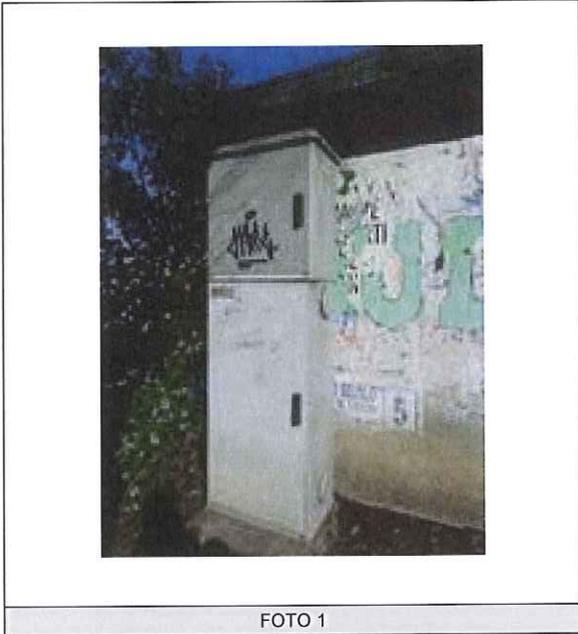

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 64 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q67

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VERDI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17642249**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,61 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q68

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA BOITO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17194817**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,40 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,46 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 66 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q69

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA COLOMBERE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **16029680**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,30 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,29 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q70

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA VARESE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17225397**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,00 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,06 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

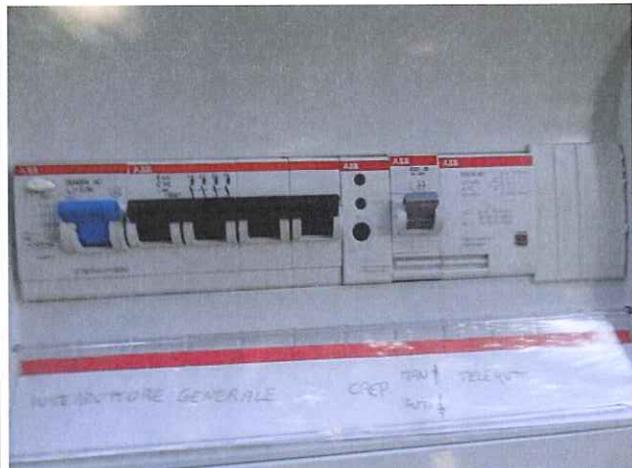


FOTO 4



QUADRO ELETTRICO Q71

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: -
 CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: 0
 POTENZA LETTA A CONTATORE: 1,80 kW
 POTENZA TOTALE INSTALLATA: 1,90 kW
 TIPO REGOLAZIONE: REGOLATORE DI FLUSSO



FOTO 1



FOTO 2

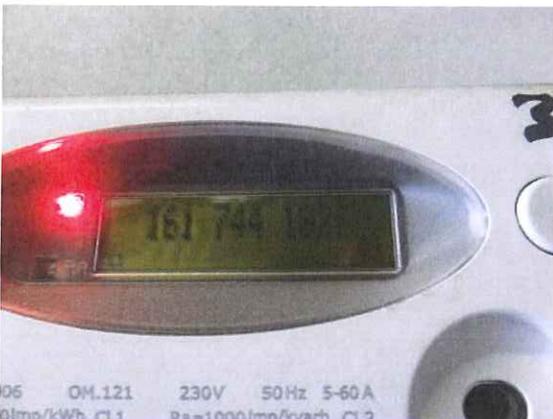


FOTO 3



FOTO 4

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 69 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q72

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **CAPOLUOGO(VIA SILVIO PELLICO 16)**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4640030**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,50 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,38 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

	Rev. n.	Data:	Motivo:
Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
Pagina 70 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q73

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA COLOMBERE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **17250892**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **1,30 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **1,26 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-DFRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 71 di 74	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



QUADRO ELETTRICO Q75

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA ATTIRAGLIO**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **4720707**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,20 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,20 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **CREPUSCOLARE**



FOTO 1

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 72 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q76

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **SENZA CONTATORE**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **0**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **0,00 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **0,00 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-DFRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 73 di 74			



QUADRO ELETTRICO Q77

DENOMINAZIONE USATA NELLE BOLLETTE: **VIA BARI**
CODICE IDENTIFICATIVO IN BOLLETTA: **-**
POTENZA LETTA A CONTATORE: **2,00 kW**
POTENZA TOTALE INSTALLATA: **2,10 kW**
TIPO REGOLAZIONE: **REGOLATORE DI FLUSSO**

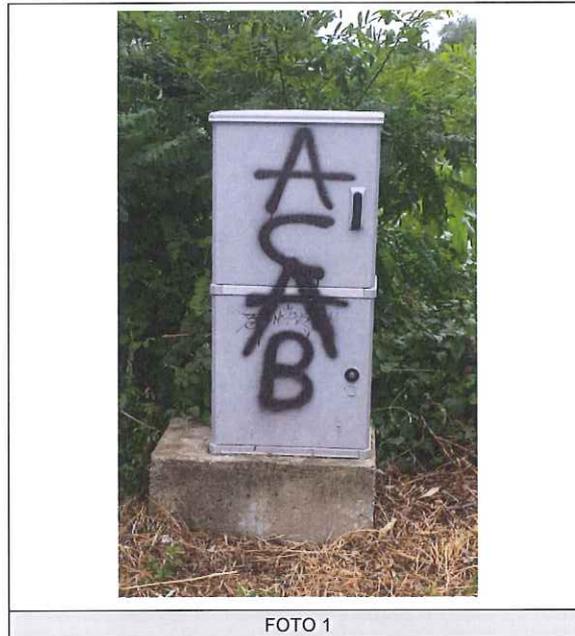


FOTO 1

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-df.rl.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamenti elaborati
	Pagina 74 di 74			